



廃プラスチック類、廃タイヤ類事業所の皆様へ


火災予防の徹底を！



廃プラスチック類、廃タイヤ類は消防法上の
「指定可燃物」です


重要！ 貯蔵・取扱いの基準

集積単位と離隔距離の原則

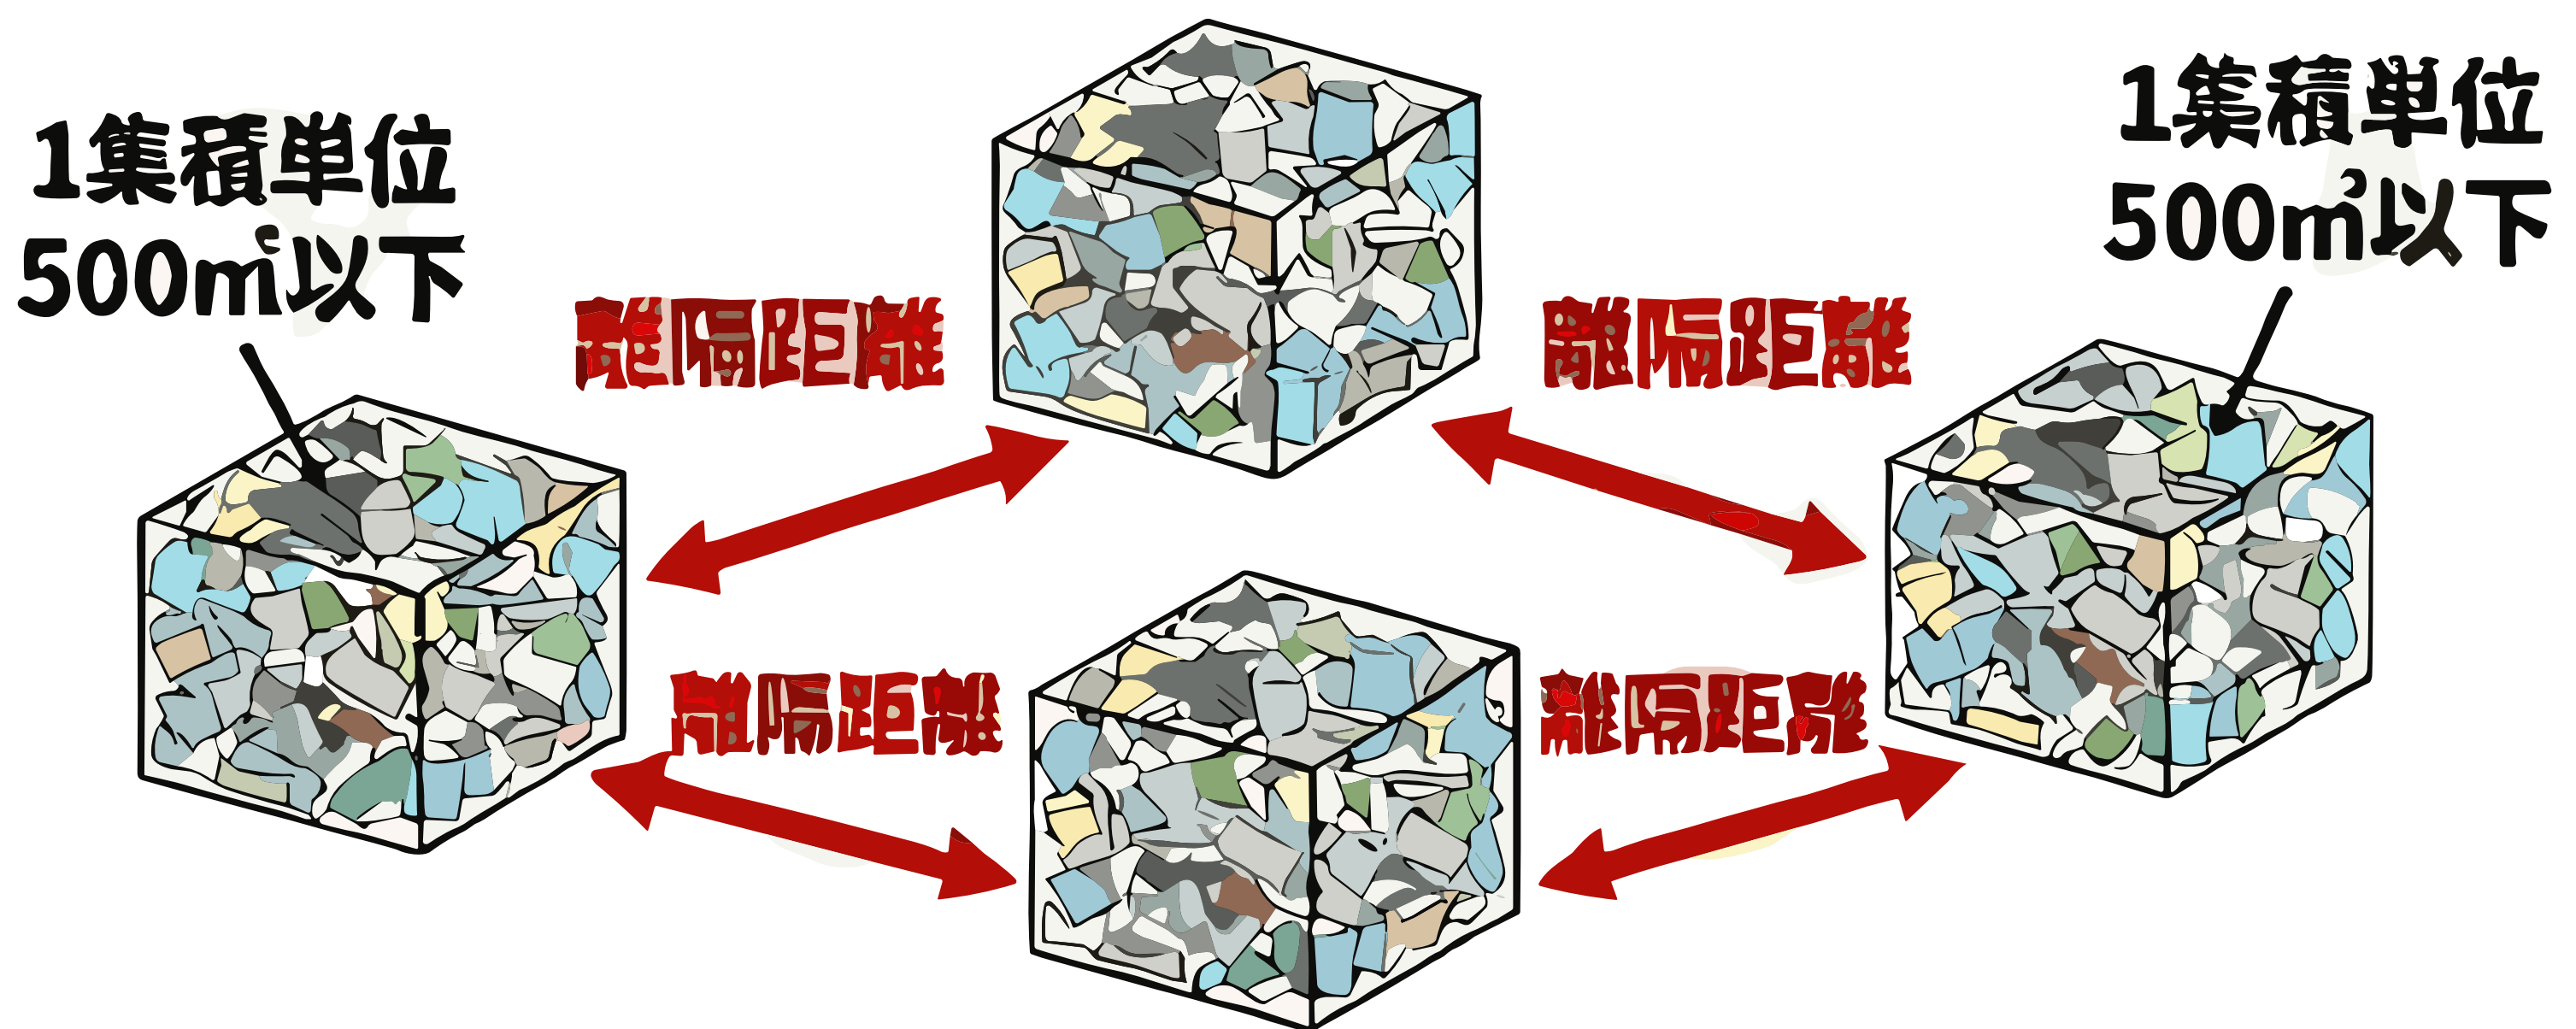

100m ² 以下	1m以上
100m ² 超～300m ² 以下	2m以上
300m ² 超～500m ² 以下	3m以上

屋外貯蔵の場合の空地確保

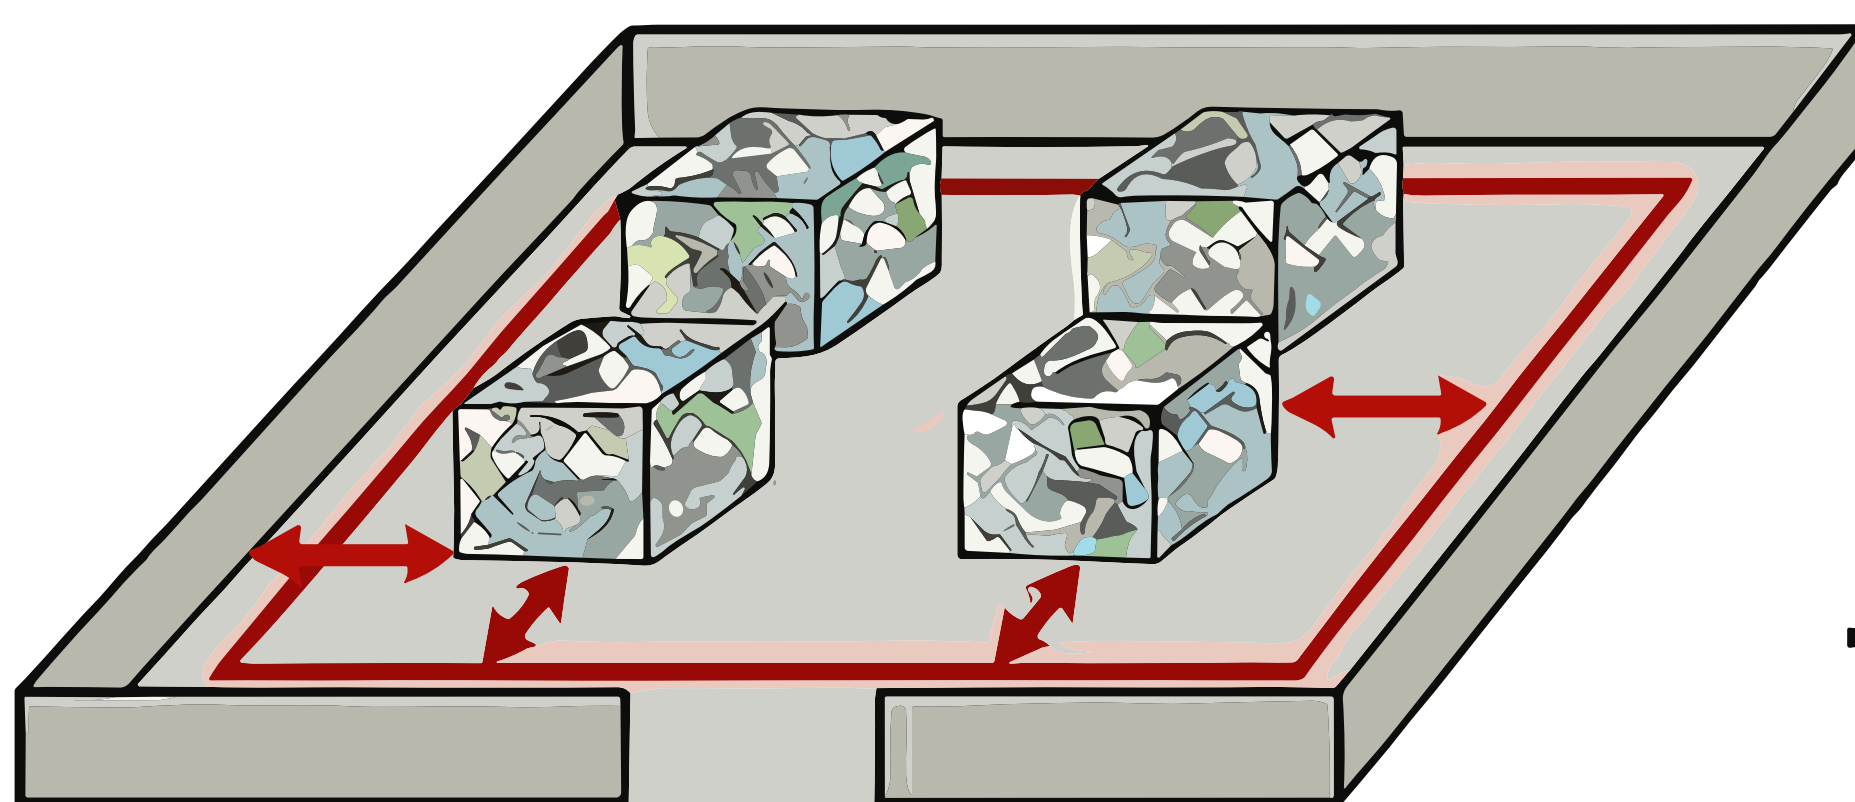

指定数量の20倍以上：
3m以上の空地

その他：1m以上の空地

大量貯蔵や密集貯蔵は、火災延焼危険を増大させます！必ず遵守してください。

届出の義務（指定数量以上の貯蔵・取扱い）

品名：合成樹脂類（発泡）	届出が必要な数量：20m ³ 以上
品名：合成樹脂類（その他）	届出が必要な数量：3,000kg以上

※事前に消防長へ届出が必要です。届出を怠ると、法律により罰せられる場合がありますのでご注意ください。

作業中の火災予防措置と消火準備

作業時の禁止・注意事項



火気厳禁




火花注意
（電気器具）



溶接作業注意

消火設備の設置

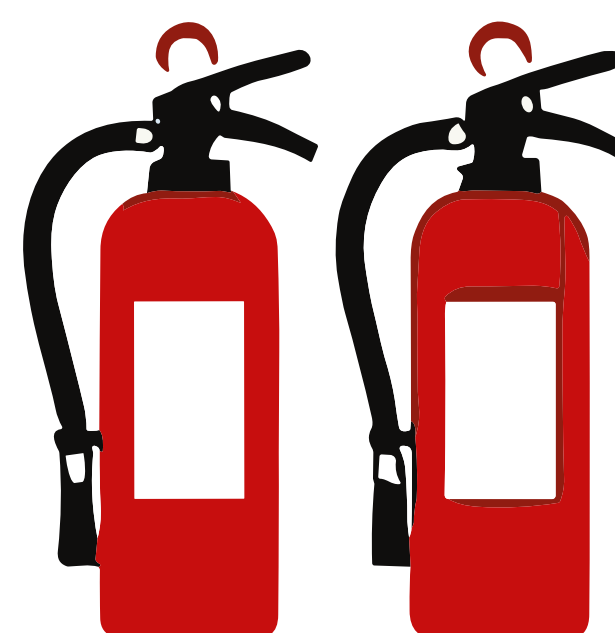

貯蔵量によって必要な消火設備が変わります。
事前に消防署に相談してください

常に守るべき基本事項（条例基準）

- 整理・清掃（毎日）
- 荷崩れ防止（地震対策）
- くずの処理（1日1回廃棄）
- 立入制限（係員以外）

お問い合わせ・届出先

茨城西南広域消防本部

古河消防署予防係 0280-47-0120

下妻消防署予防係 0296-43-1551

坂東消防署予防係 0297-35-2129